

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

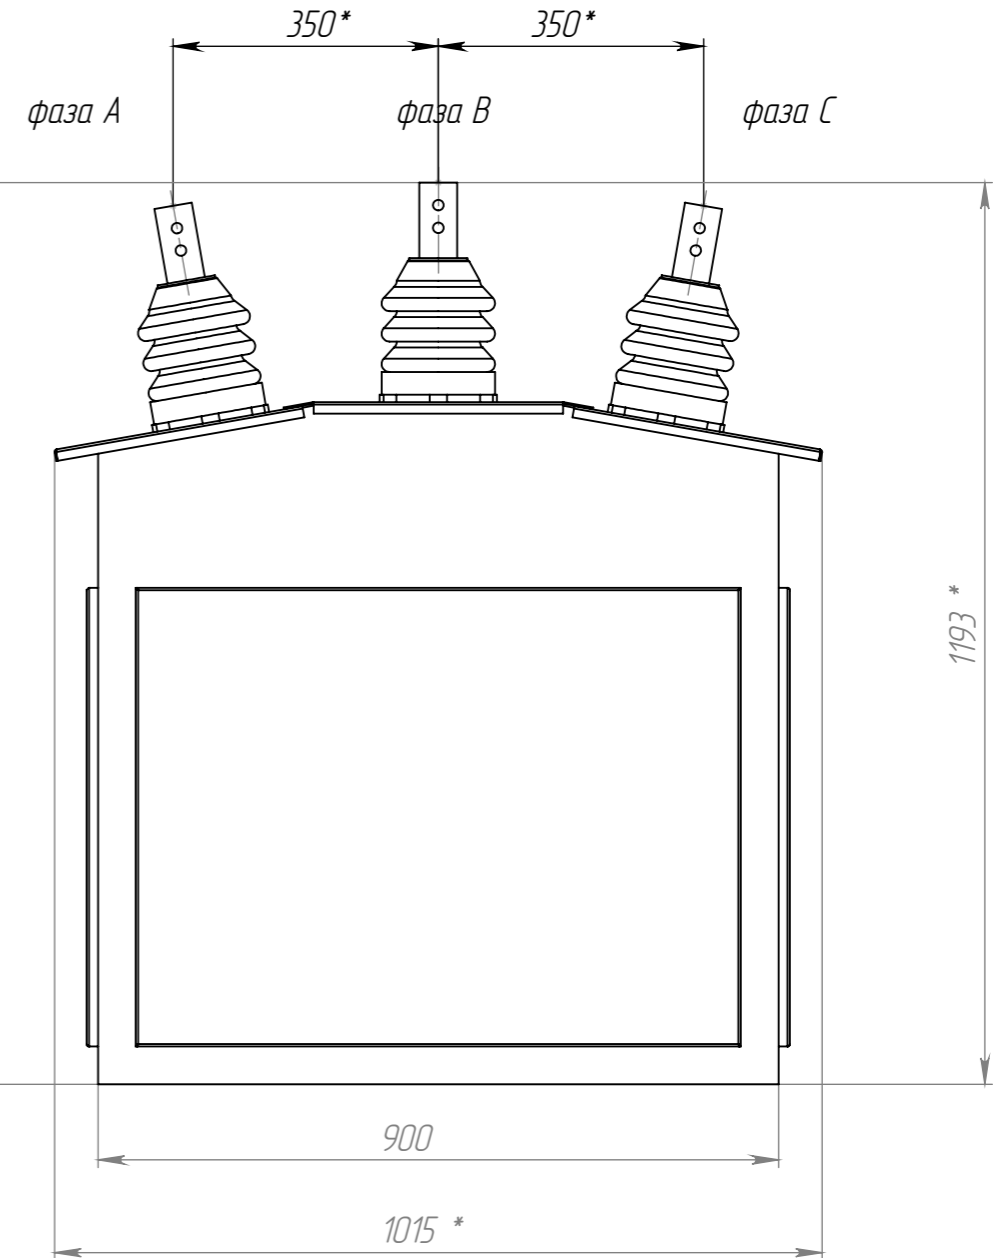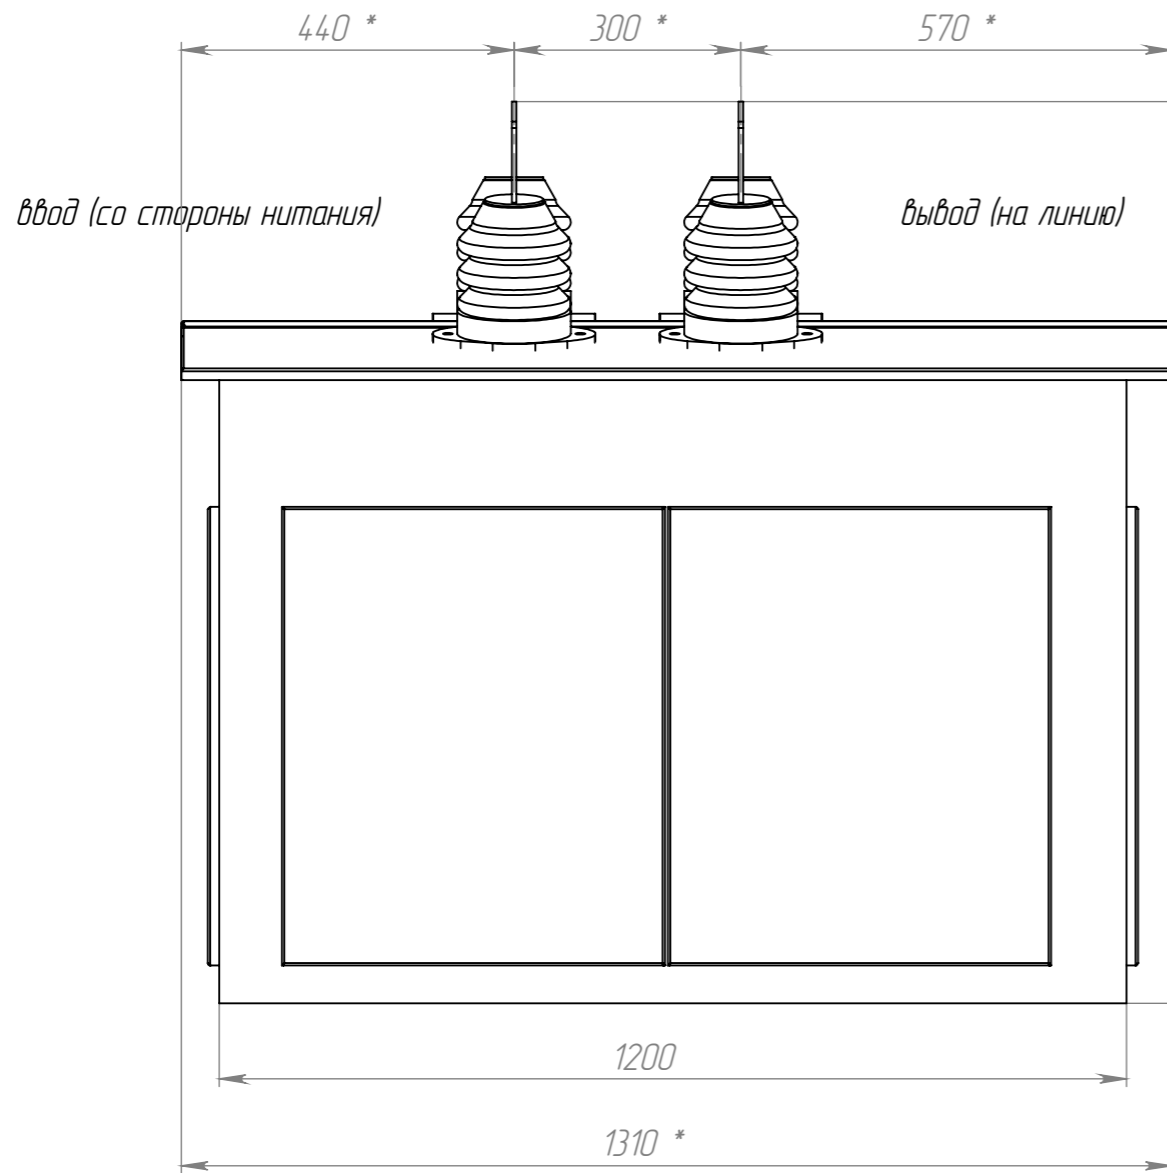

Металлоконструкция наружной установки.
 Обслуживание с 4-х сторон.
 Аппаратура установлена в шкафу, согласно схемы ЗЭПЗ.674.152.001 ЗЗ.
 Место заземления металлоконструкции определяется при проработке
 схемы расположения (типовое-нижняя поверхность металлоконструкции).
 Место вывода контрольных кабелей определяется схемой расположения
 (типовое-нижняя поверхность металлоконструкции).
 Возможна установка антивандального замка и место под опломбировку.

					ЗЭПЗ.674.152.001 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выключатель сетевой вакуумный ВВС-ЗЭПЗ-10у-У1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:20
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Сборочный чертеж			
Утв.								